


- przewody odprowadzające do uziemienia prowadzić w rurze RL28 niepalnej w warstwie ocieplenia budynku
- wykonać uziom fundamentowy
- złącza kontrolne instalować w typowej skrzynce probierczej
- na kominach wykonać zwody pionowe
- na dachu zwód poziomy montować na uchwytych dystansowych

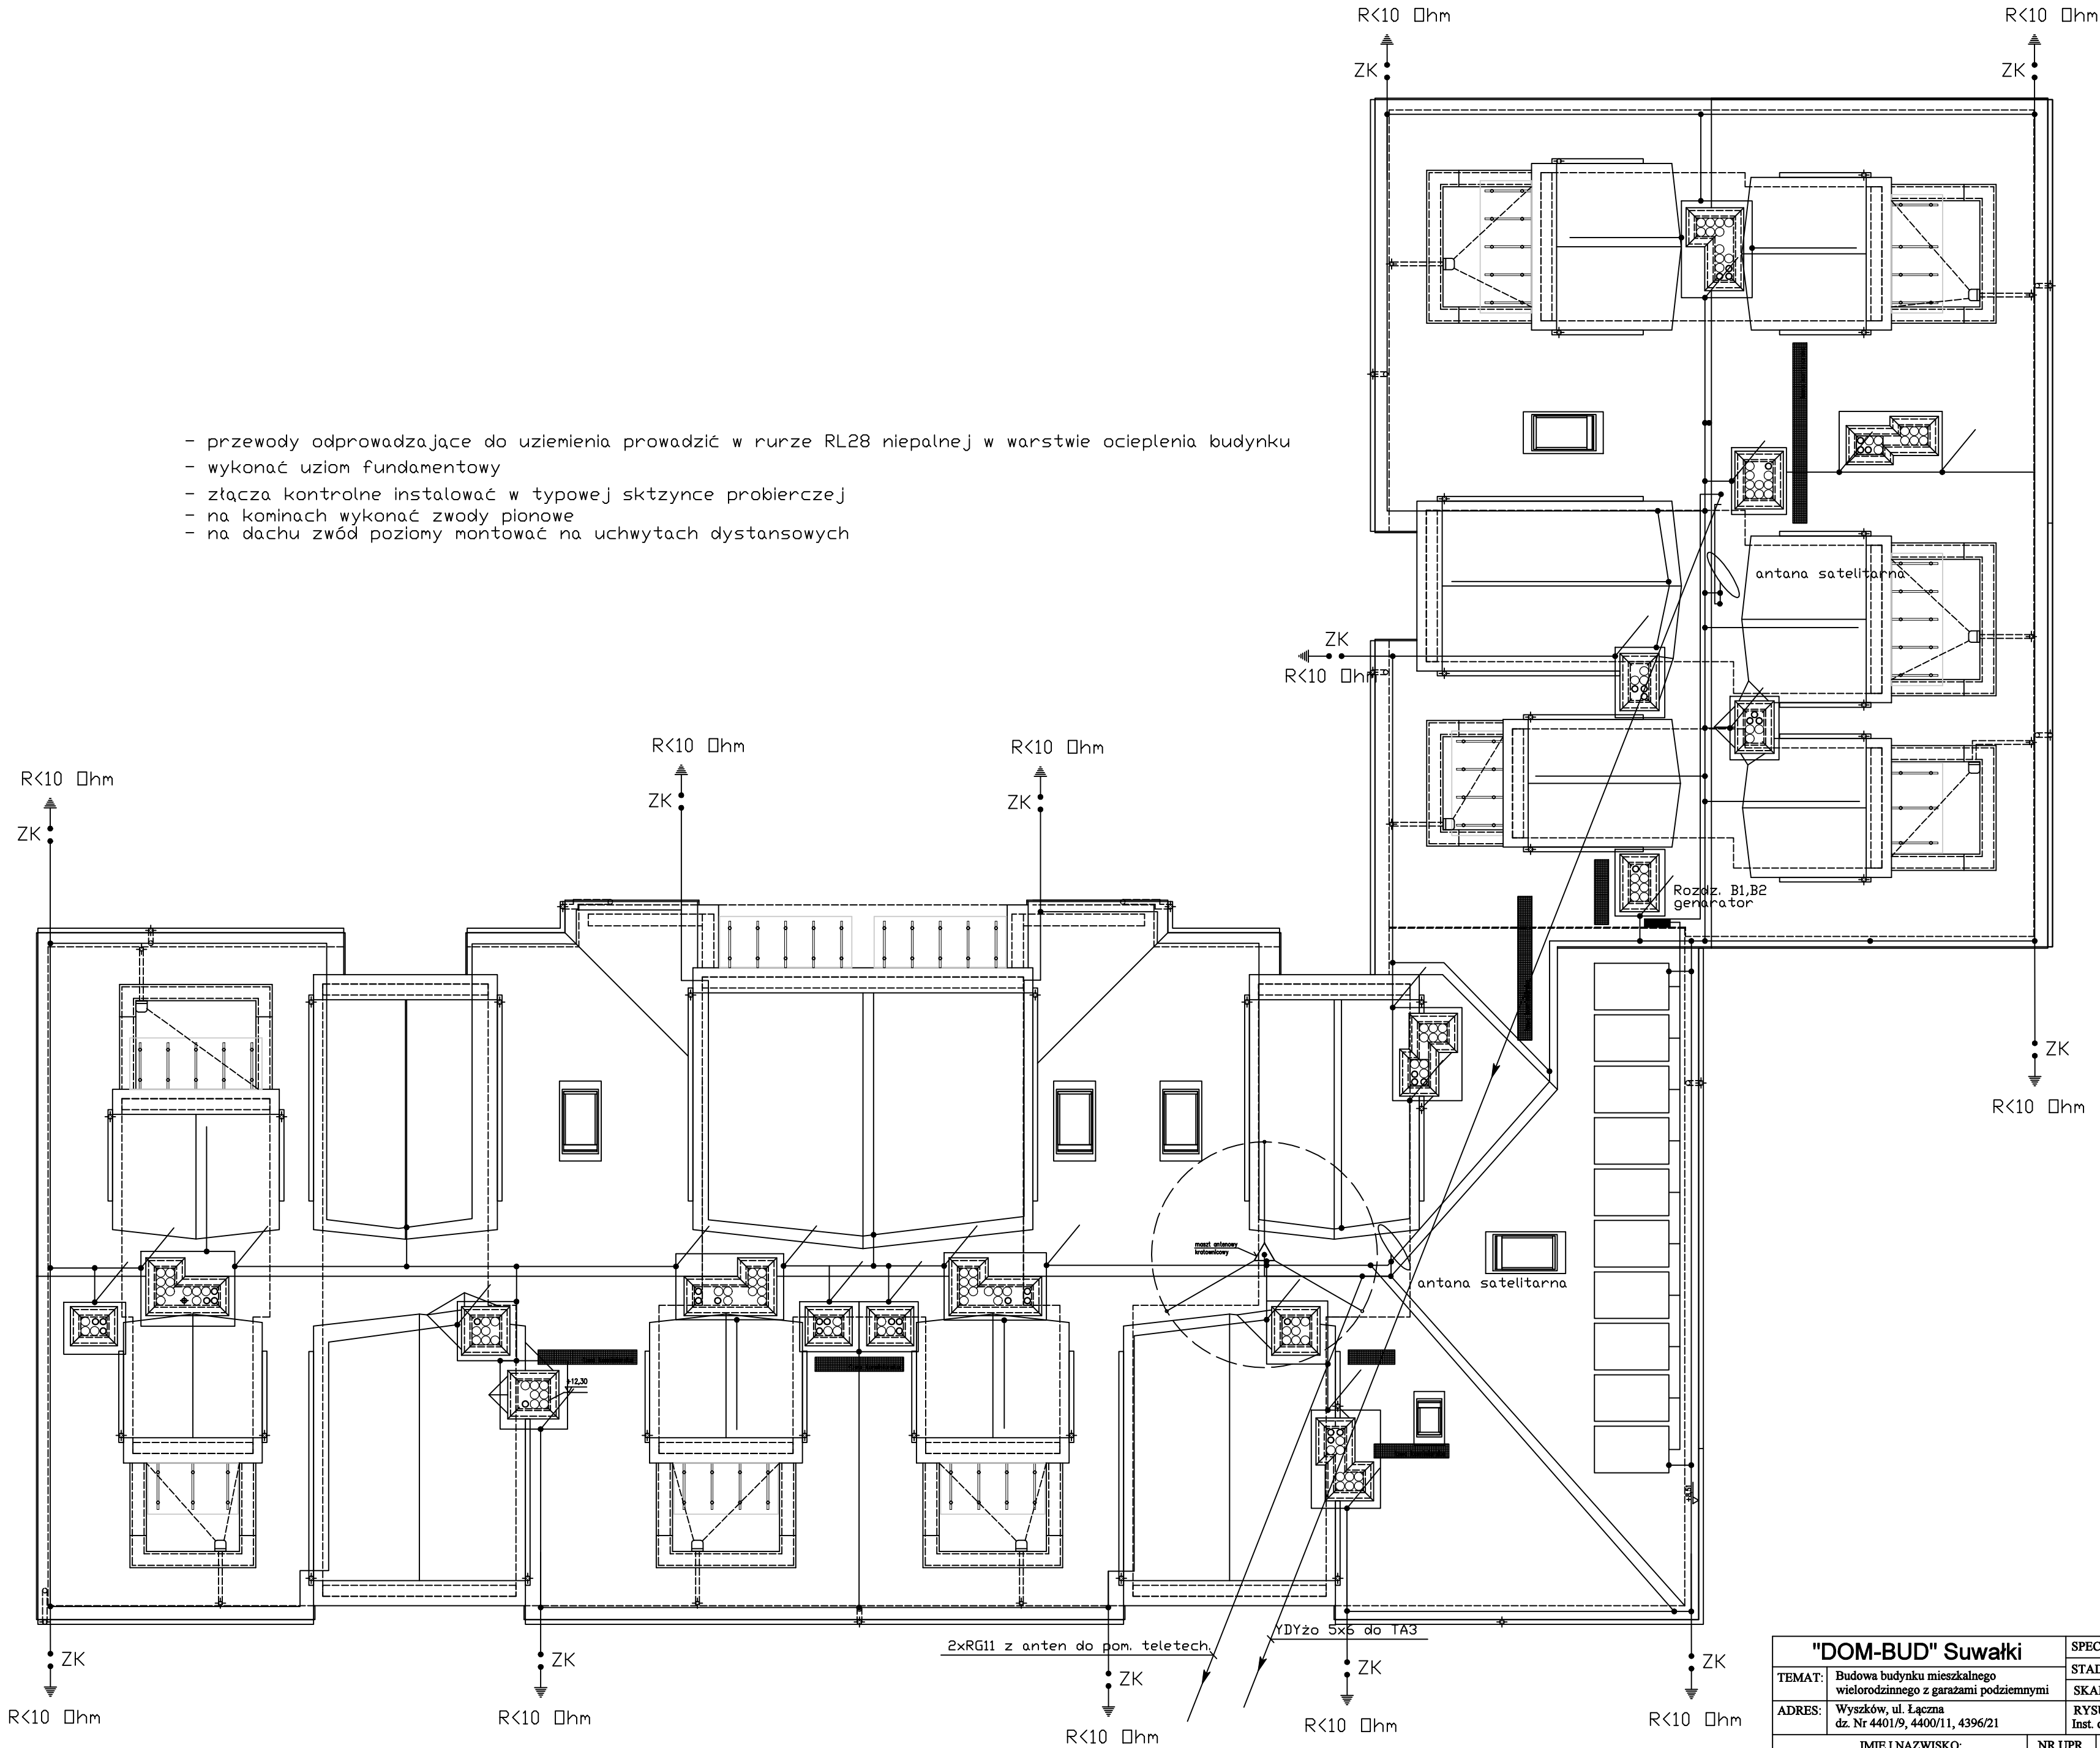

| "DOM-BUD" Suwałki | | | SPECJ.: ELEKTRYKA | |
|-------------------|--|--|---|--------------|
| TEMAT: | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi | | STADIUM: PB | NR RYS.: E/6 |
| ADRES: | Wyszków, ul. Łączna dz. Nr 4401/9, 4400/11, 4396/21 | | SKALA: 1:100 | |
| | | | RYSUNEK: Rzut dachu Inst. odgromowa i teletechniczne | |
| IMIĘ I NAZWISKO: | | | NR UPR. | DATA |
| PROJEKTANT: | Wiesław Baluta | | SUW 86/90 | 18.02.2021r. |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. Paweł Szymczyk | | POM/0183/ PWQE/08 | 18.02.2021r. |