


Uwagi:
1. Ochrona przed dotykiem pośrednim – samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S
2. Oprawy oświetleniowe w łazienkach montować poza strefą 2.
3. W łazienkach wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze.
4. Przewody instalacji wyrównawczej, oświetleniowej i gniazd wtykowych układać pod tynk

- czujka ruchu
- wyłącznik pojedynczy
- wyłącznik podwójny
- wyłącznik schodowy
- wypust sufitowy
- oprawa zwykła
- oprawa z modułem awaryjnym
- gniazdo pojedyncze hermetyczne
- gniazdo pojedyncze pt
- wypust piekarnik elektrycznej
- gniazdo okap wys. montażu 2,2 m

- gniazdo komput.
- gniazdo TV
- domofon
- telefon
- teletechniczna skrzynka mieszkaniowa

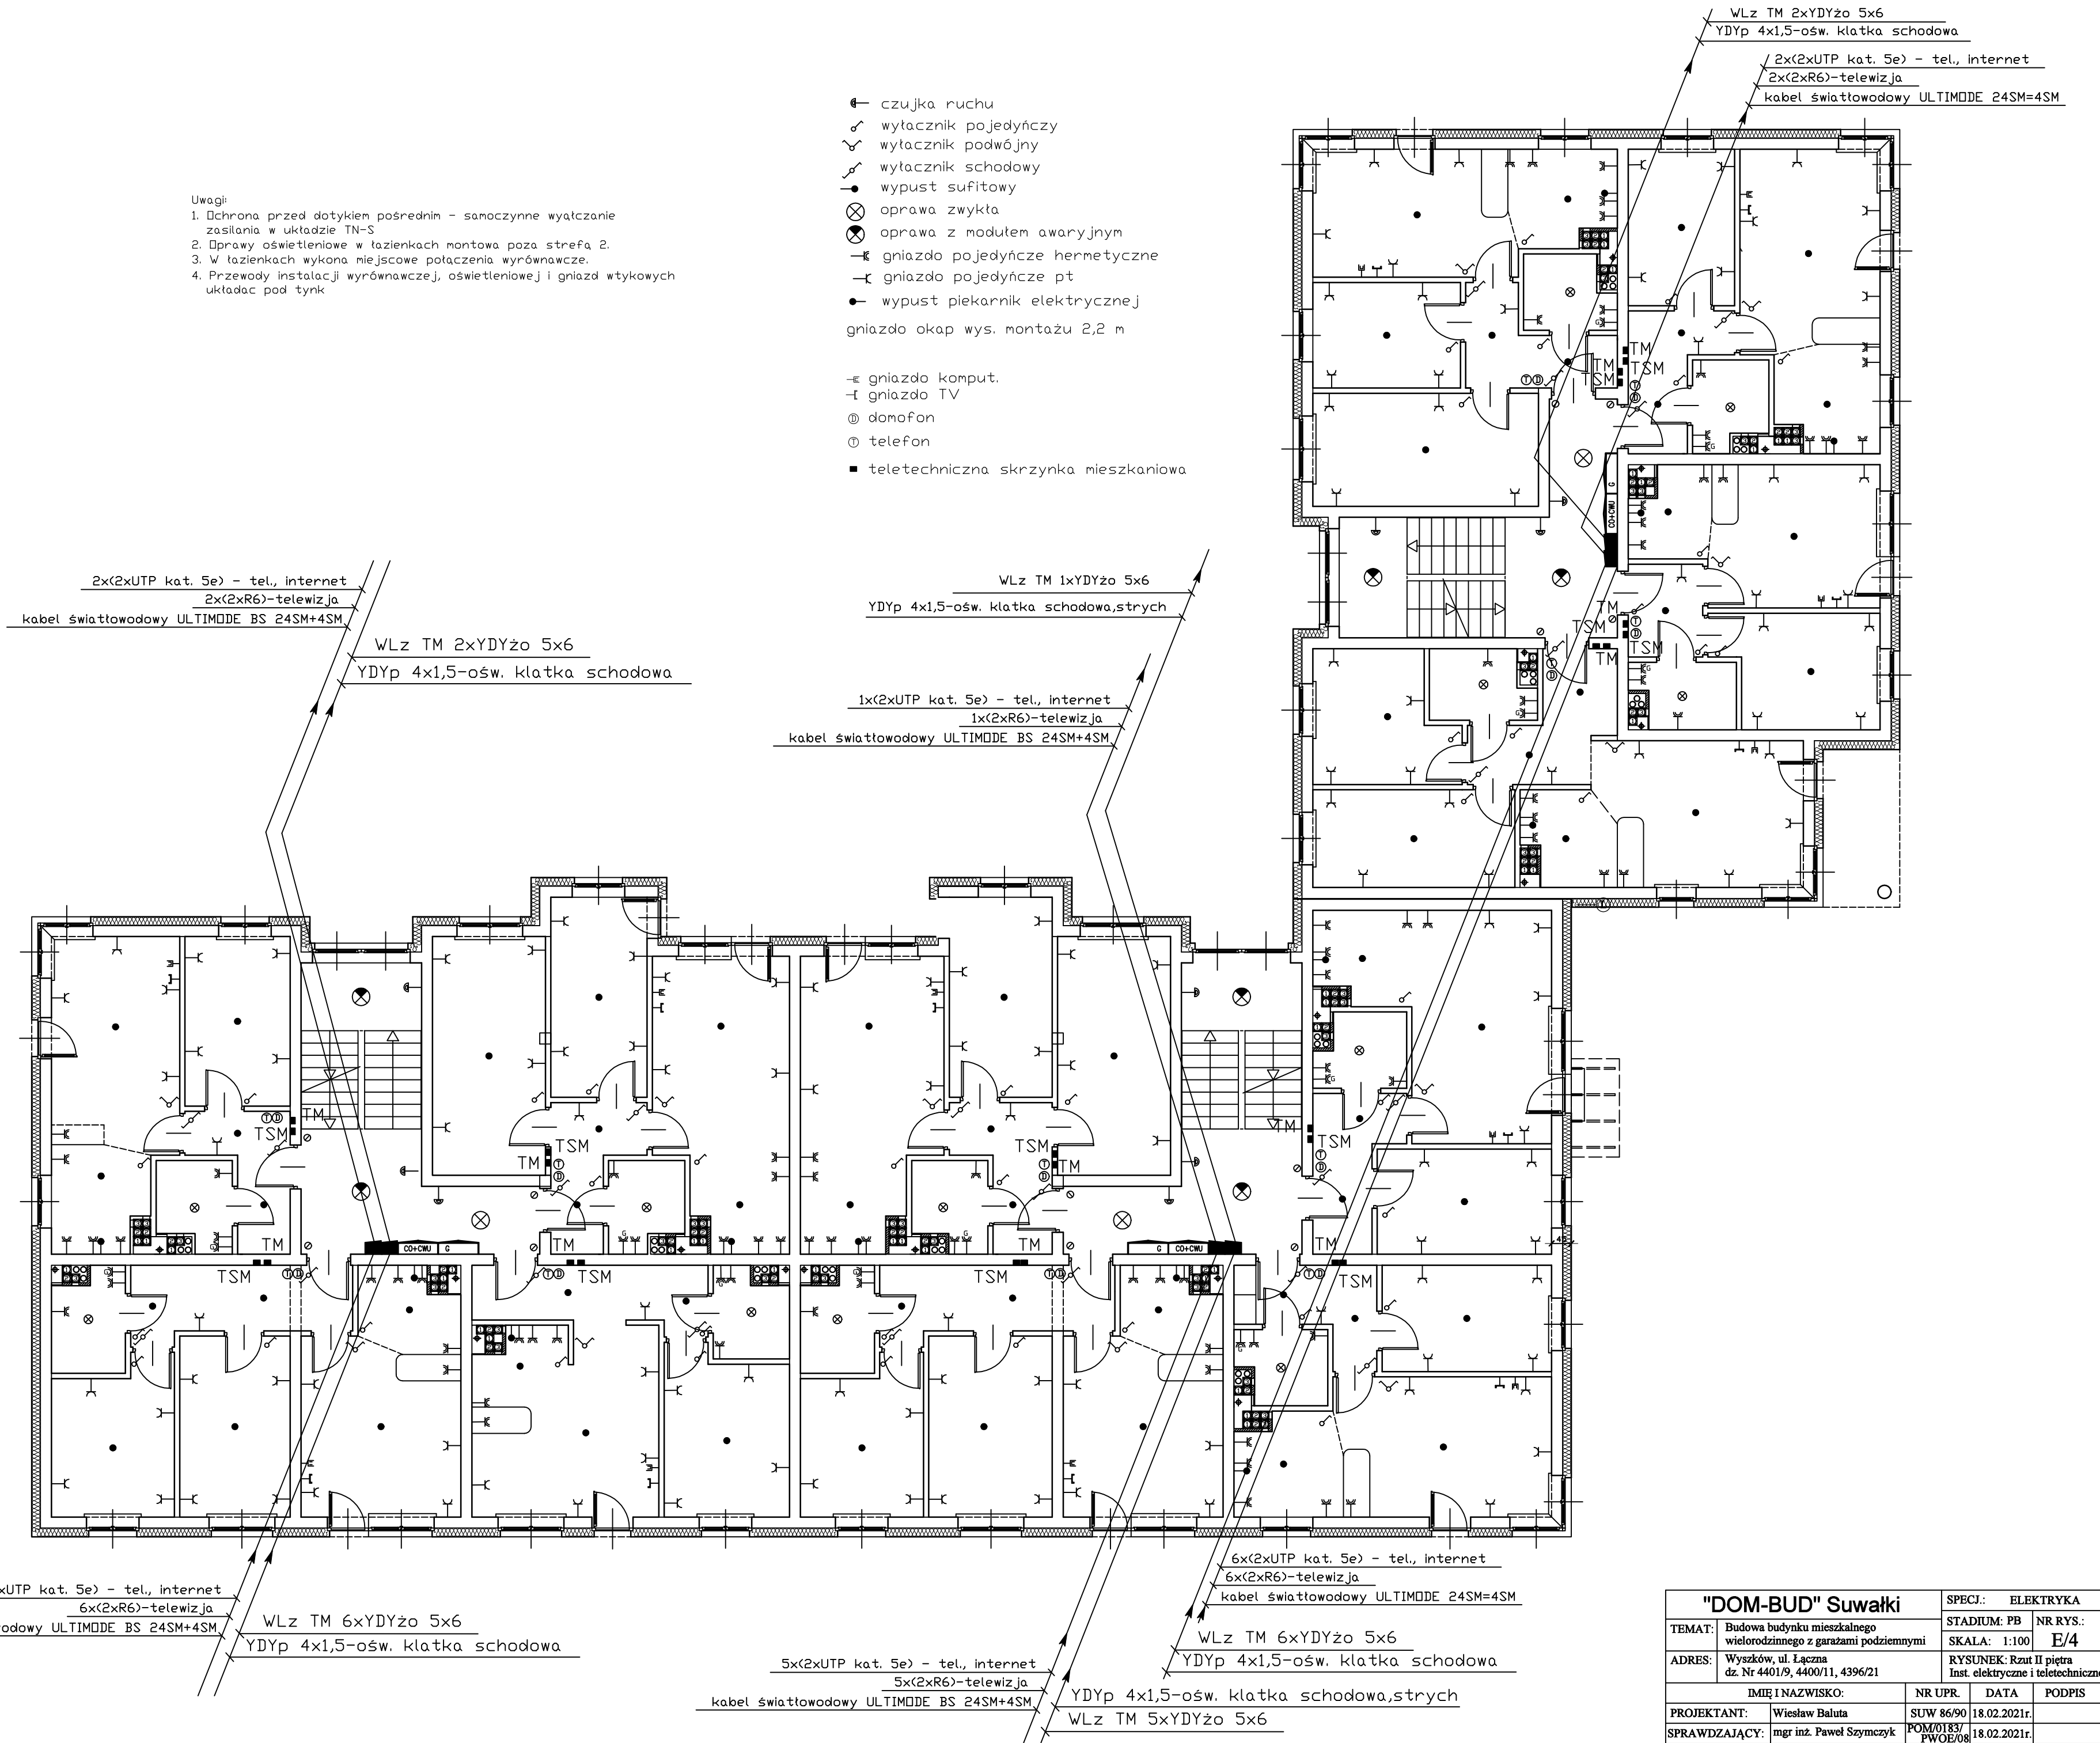

"DOM-BUD" Suwałki		SPECJ.: ELEKTRYKA	
TEMAT:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi	STADIUM: PB	NR RYS.: E/4
ADRES:	Wyszaków, ul. Łączna dz. Nr 4401/9, 4400/11, 4396/21	SKALA: 1:100	RYSUNEK: Rzut II piętra Inst. elektryczne i teletechniczne
IMIĘ I NAZWISKO:		NR UPR.	DATA
PROJEKTANT:	Wiesław Baluta	SUW 86/90	18.02.2021r.
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Szymczyk	POM/0183/PWOE/08	18.02.2021r.