


- Uwagi
1. Ochrona przed dotykiem pośrednim - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S
 2. Oprawy oświetleniowe w łazienkach montowa poza strefą 2.
 3. W łazienkach wykona miejscowe połączenia wyrównawcze.
 4. Przewody instalacji wyrównawczej, oświetleniowej i gniazd wtykowych układać pod tynk

- czujka ruchu
 - wyłącznik pojedynczy
 - wyłącznik podwójny
 - wyłącznik schodowy
 - wypust sufitowy
 - oprawa zwykła
 - oprawa z modułem awaryjnym
 - gniazdo pojedyncze hermetyczne
 - gniazdo pojedyncze pt
 - wypust piekarnik elektrycznej
- gniazdo okap wys. montażu 2,2 m

- gniazdo komput.
- gniazdo TV
- domofon
- telefon
- teletechniczna skrzynka mieszkaniowa

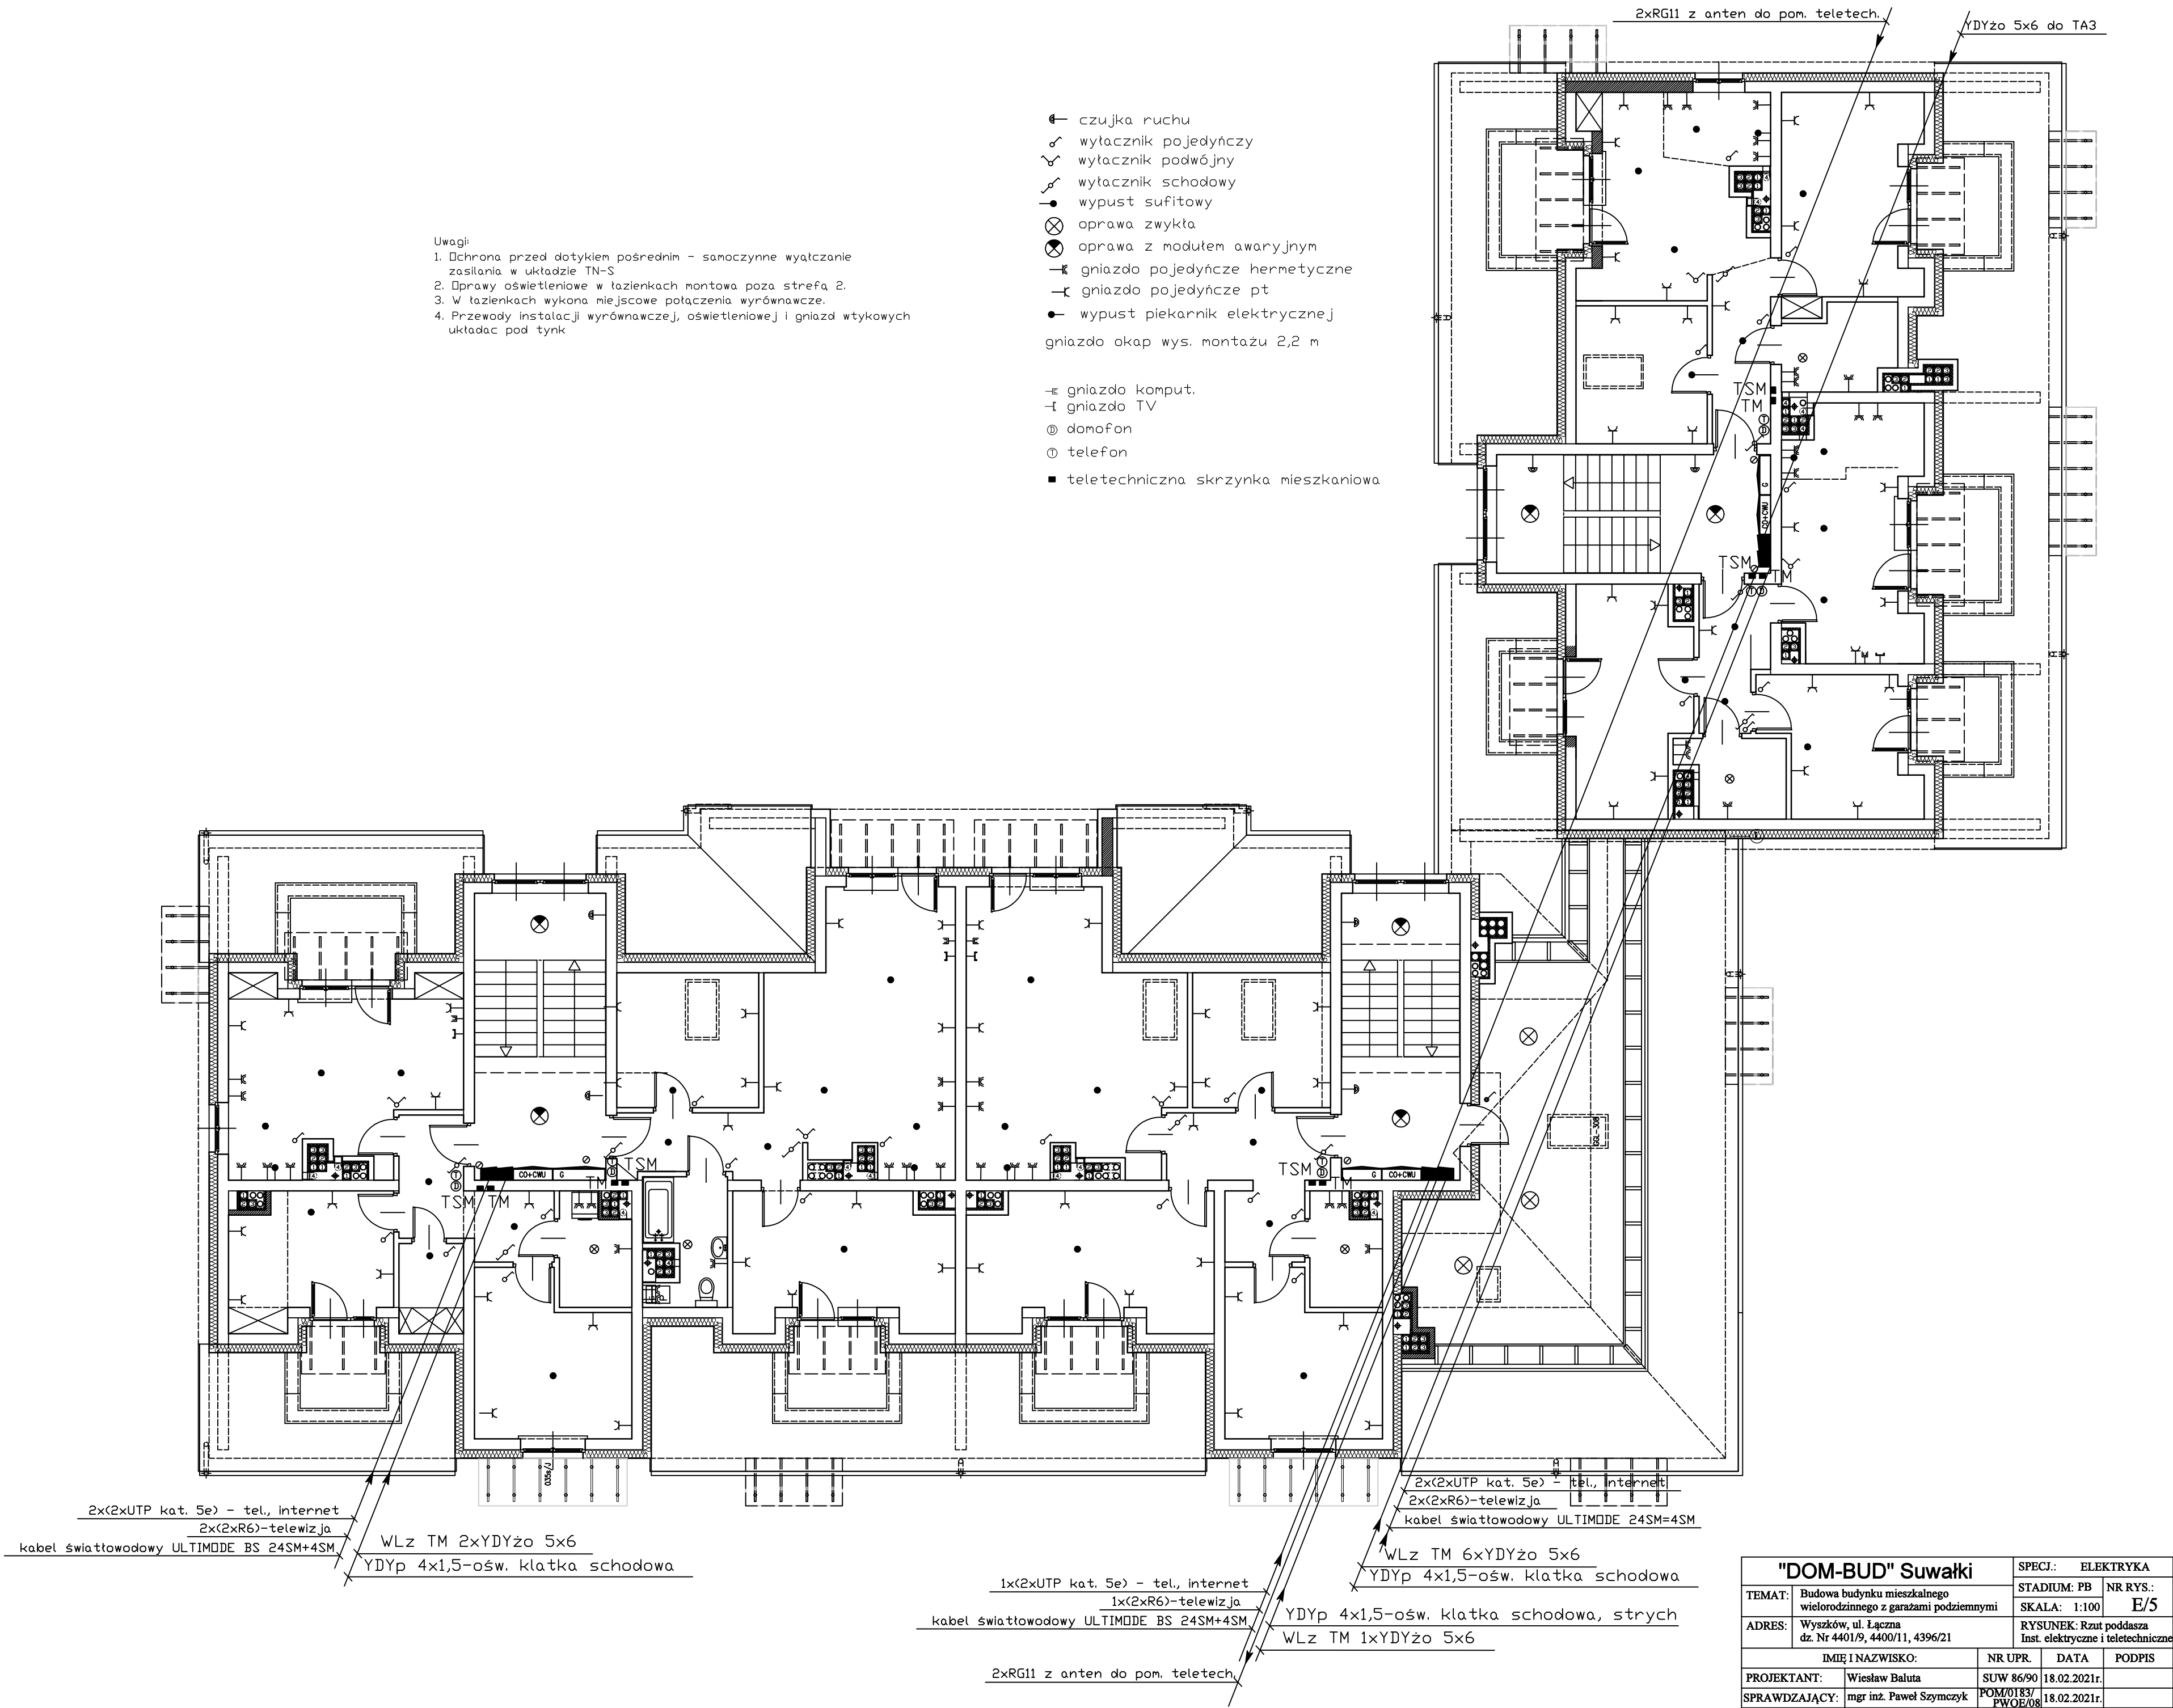

"DOM-BUD" Suwałki		SPECJ.: ELEKTRYKA	
TEMAT:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi	STADIUM: PB	NR RYS.: E/5
		SKALA: 1:100	
ADRES:	Wyszów, ul. Łączna dz. Nr 4401/9, 4400/11, 4396/21	RYSUNEK: Rzut poddasza Inst. elektryczne i teletechniczne	
IMIĘ I NAZWISKO:		NR UPR.	DATA
PROJEKTANT:	Wiesław Baluta	SUW 86/90	18.02.2021r.
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Szymczyk	POM/0183/ PW0E/08	18.02.2021r.